

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren situat în comuna Păltinoasa, județul Suceava, către S.C. DELGAZ-GRID S.A.

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului comunei Păltinoasa, înregistrată cu nr. 4.337 din 20.05.2019;
- raportul de specialitate al Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat la nr. 4.338 din 20.05.2019;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comună, protecția mediului și turism, înregistrat la nr. 4.628 din 30.05.2019;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, înregistrat la nr. 4.629 din 30.05.2019;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 4.630 din 30.05.2019;

În conformitate cu prevederile:

- art.124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa nr. 738 din 23.10.2018 din partea S.C. DELGAZ-GRID S.A.;

În temeiul art.36 alin.(2), lit.c); alin.(5), lit.a) și art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe durata existenței capacităților energetice, a suprafeței de 11 mp teren situat în localitatea Capu Codrului, comuna Păltinoasa, județul Suceava, către S.C. DELGAZ-GRID S.A., reprezentând terenul ocupat de bransamentul electric, în vederea executării lucrării „Alimentarea cu energie electrică a locuinței PĂSCUȚOI TRAIAN din comuna Păltinoasa, satul Capu Codrului”, conform Fișei de soluție nr. 1002169685 din 25.04.2019, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se garantează pentru S.C. DELGAZ-GRID S.A., dreptul de acces gratuit la locul de amplasare al rețelelor de distribuție a energiei electrice pentru executarea lucrărilor și dreptul de acces gratuit la capacitățile energetice cu ocazia intervențiilor pentru retehnologizări, reparații, revizii și avarii.

Art.3. Constructorul S.C. DELGAZ-GRID S.A. este obligat să readucă terenul ocupat temporar pe durata executării lucrărilor, la starea existentă la începerea lucrărilor sau să refacă împrejurimile în cazul în care au fost afectate.

Art.4. (1) Primarul comunei prin Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Secretarul comunei Păltinoasa va asigura comunicarea hotărârii autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mircea-Constantin MIHĂILĂ

PĂLTINOASA, 31 mai 2019
Nr. 41



Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI,
Georgeta CORFALĂ

ANEXA la
HCL Nr. 41 din 31.05.2019

ACCES REȚEA SUCEAVA
Nr.1002169685 data 25.04.2019

FISA DE SOLUTIE
pentru racordarea consumatorului/emiterea Certificatului de racordare

PASCUTOI TRAIAN din CAPU CODRULUI str. nr. 327, ap. in vederea racordarii pentru alimentarea cu energie electrica la o putere maxima simultan absorbita de **5.6/6.59 kW/kVA**.

1. Date despre PT care alimenteaza rețeaua
 - 1.1 denumire, raport de transformare : **PT 2 CAPU CODRULUI 20/0.4 kV**
 - 1.2 numar si putere transformatoare : **1-100 kVA**
 - 1.3 tensiunea pe 0,4 kV la varf de sarcina, masurata la data de :
 - 1.4 sarcina de varf :

	T1	R	S	T	(A)
	T2	R	S	T	(A)
 - 1.5 curentul nominal al sigurantelor generale : **160 A**


	T1	T2	(A)
--	----	----	-----
2. Date despre rețea (circuitul din care se racordeaza utilizatorul)
 - 2.1 denumire circuit : **BORNA 2.2.3**
 - 2.2 sectia de 0,4 kV a PT pe care este racordata rețeaua : **PLECAREA 2**
 - 2.3 curentul nominal al sigurantelor : **63 (A)**
 - 2.4 lungimea totala a rețelei, din care pe

	S1	L1	TYIR 50+3X70 mmp
sectiuni si numar conductoare (faze)	S2	L2	
 - 2.5 lungimea rețelei de la PT la consumator **120 m**
 - 2.6 nr. consumatori cu $S \leq 11$ kVA :
 - racordati la rețea **117**
 - de la PT pana la noul consumator
 - 2.7 nr. consumatori cu $S > 11$ kVA racordati la rețea,

	cons. 1	L1	M/T
distanța de la PT pana la locul racordarii si tipul bransamentului (monofazat sau trifazat)	cons. 2	L2	M/T
120 m		MONOFAZAT	M/T
 - 2.8 incarcarea la varf a circuitului, masurata la data de

	R	S	T	(A)
--	---	---	---	-----

3. Schema simplificata a rețelei, cu marcarea punctelor caracteristice :

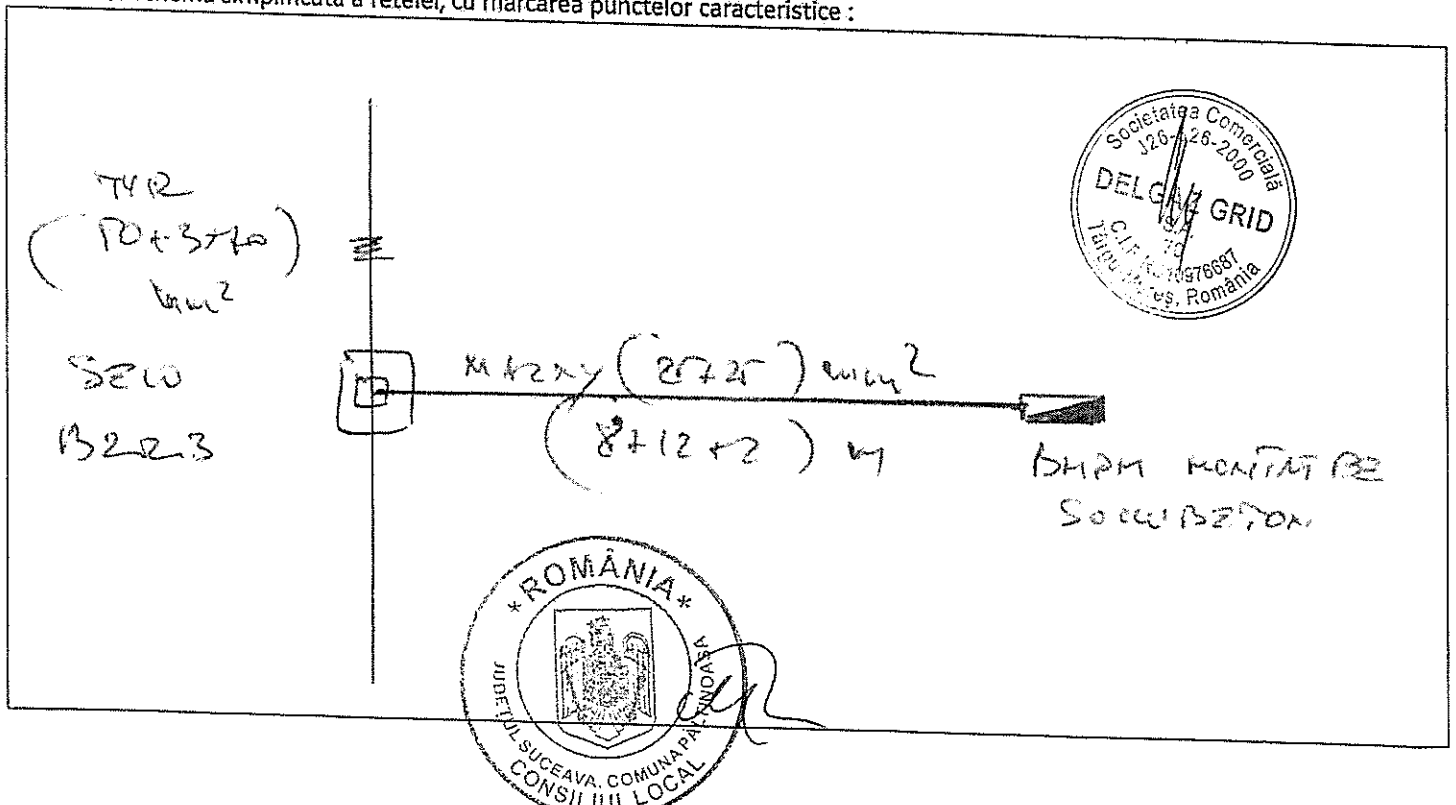

4. Nivele de tensiune la : post: 228 V
 - punct de racordare a noului consumator: 227 V
 - capăt de rețea: 223 V

5. Alte informații privind rețeaua : REȚEA AERIANĂ.

6. Soluția propusă (avizată) :

Bransament monofazat subteran realizat cu conductor tip NA2XY cu secțiunea de (25+25) mm², în lungime de (8+12+2) m; + soclu de beton executat la limita proprietății, racordat de la borna 2.2.3, a PT nr : 2 CAPU CODRULUI. Cablul subteran va fi așezat pe pat de nisip în tub rîflat. La traversare se va folosi profil T. Bloc de măsură și protecție monofazat tip BMPM, montat pe soclu de beton, cu vizualizare și acces din exterior, prevăzut cu întrerupător automat bipolar, cu interblocaj intern, cu protecție la scurtcircuit și supraîncălzire: I_{fix}=32 A, I_r=10Ka. montat în aval de contor. Punctul de delimitare este la : bornele de ieșire din limitatorul automat bipolar spre consumator

Grupul de măsură nou format din contor monofazat de energie electrică pentru energie activă cu posibilitatea înregistrării puterii maxime, unidirecțional, clasa de precizie 1% sau mai mică, I_{max}=60 A, U_{nom}=230 V, montat în BMPM, conform specificațiilor DELGAZ GRID SA. Contorul și toate elementele componente ale grupului de măsurare vor avea posibilitatea sigilării împotriva intervențiilor neautorizate

7. Valoarea lucrărilor de racordare, conform ANRE 114/01.01.2015, este de 2261 lei, la data 25.04.2019 și reprezintă:
- 2261 lei inclusiv grupul de măsură,

8. Detalii și precizări privind avizele și acordurile necesare pentru realizarea soluției propuse.: acord detinatori teren

9. Alte informații (prim utilizator, racordare la instalația unui prim utilizator etc.) : prim utilizator

10. Adresa electrică ⁹⁾:


Statie transformare	Linie	Post	Plecaje	Stalp/șirida
HUMOR	BERG.RURAL	CAPC02	2	3

DATA 25.04:2019

Aprobat,

Avizat

COORDONATOR
ACCES REȚEA
Ing. DOREL MAXIM



Avizat,

SEF SERVICIUL MANAGEMENT MĂSURĂ REPREZENTANT ZONAL

Avizat

SEF Serv Dispeceș MT/Regimur

Elaborat,
DANIEL FLOREA



cod PCMSM-EMOD-33-F18

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR COMUNĂ,
CORFALĂ GEORGETA